


Kraftforsyning til Geiranger

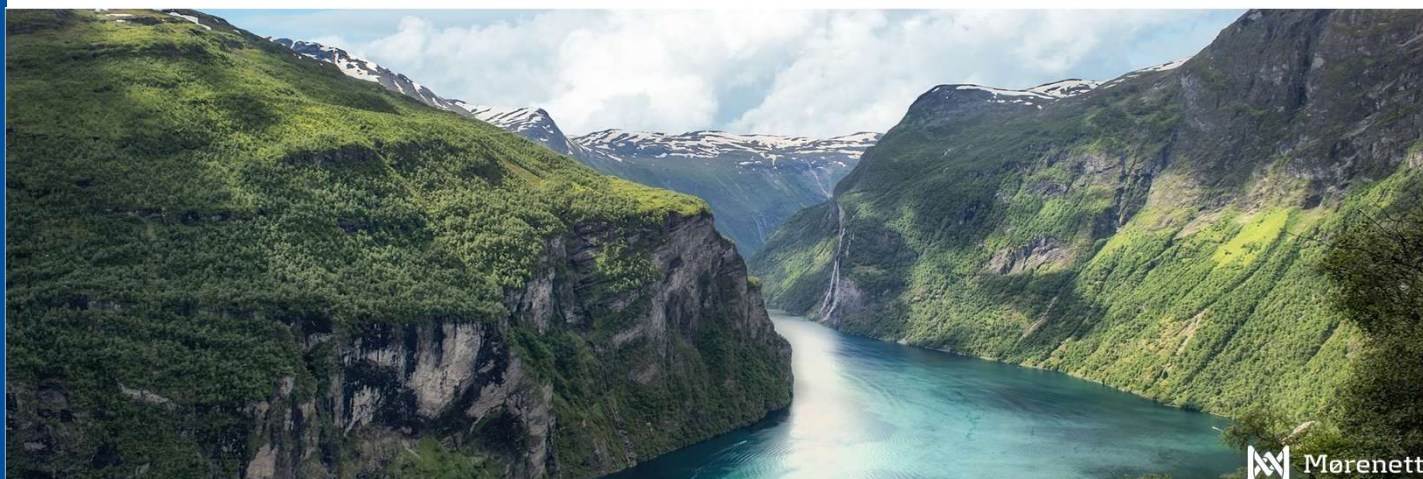

Rapporten tar for seg å utrede fremføring av tilstrekkelig elektrisk effekt til Geiranger, slik at cruiseskipene på sikt kan forsynes med landstrøm. Løsningene skal være teknisk tilfredsstillende, lite miljøforstyrrende og samfunnsøkonomiske.

Metode:

- Utredning av løsninger
- Elimineringsmetode
- Miljøvirkninger
- Teknisk analyse
- Økonomisk beregning


Resultat:

- Effektbehov
- Oppgradering av eksisterende linje
- En løsning for fremføring av 132kV linje
- Vurdering av miljøvirkninger i området
- Lastflytanalyser og kostnadsberegninger

Konklusjon:

Løsningen for fremføring av 132 kV linje er teknisk tilfredsstillende og lite miljøforstyrrende, men ikke samfunnsøkonomisk.

Før landstrøm:

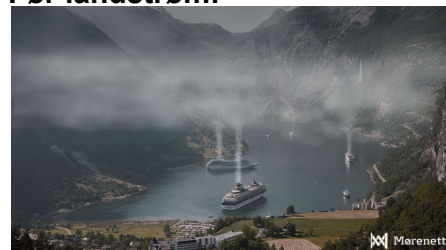

Etter landstrøm:

